


ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

1 : 100

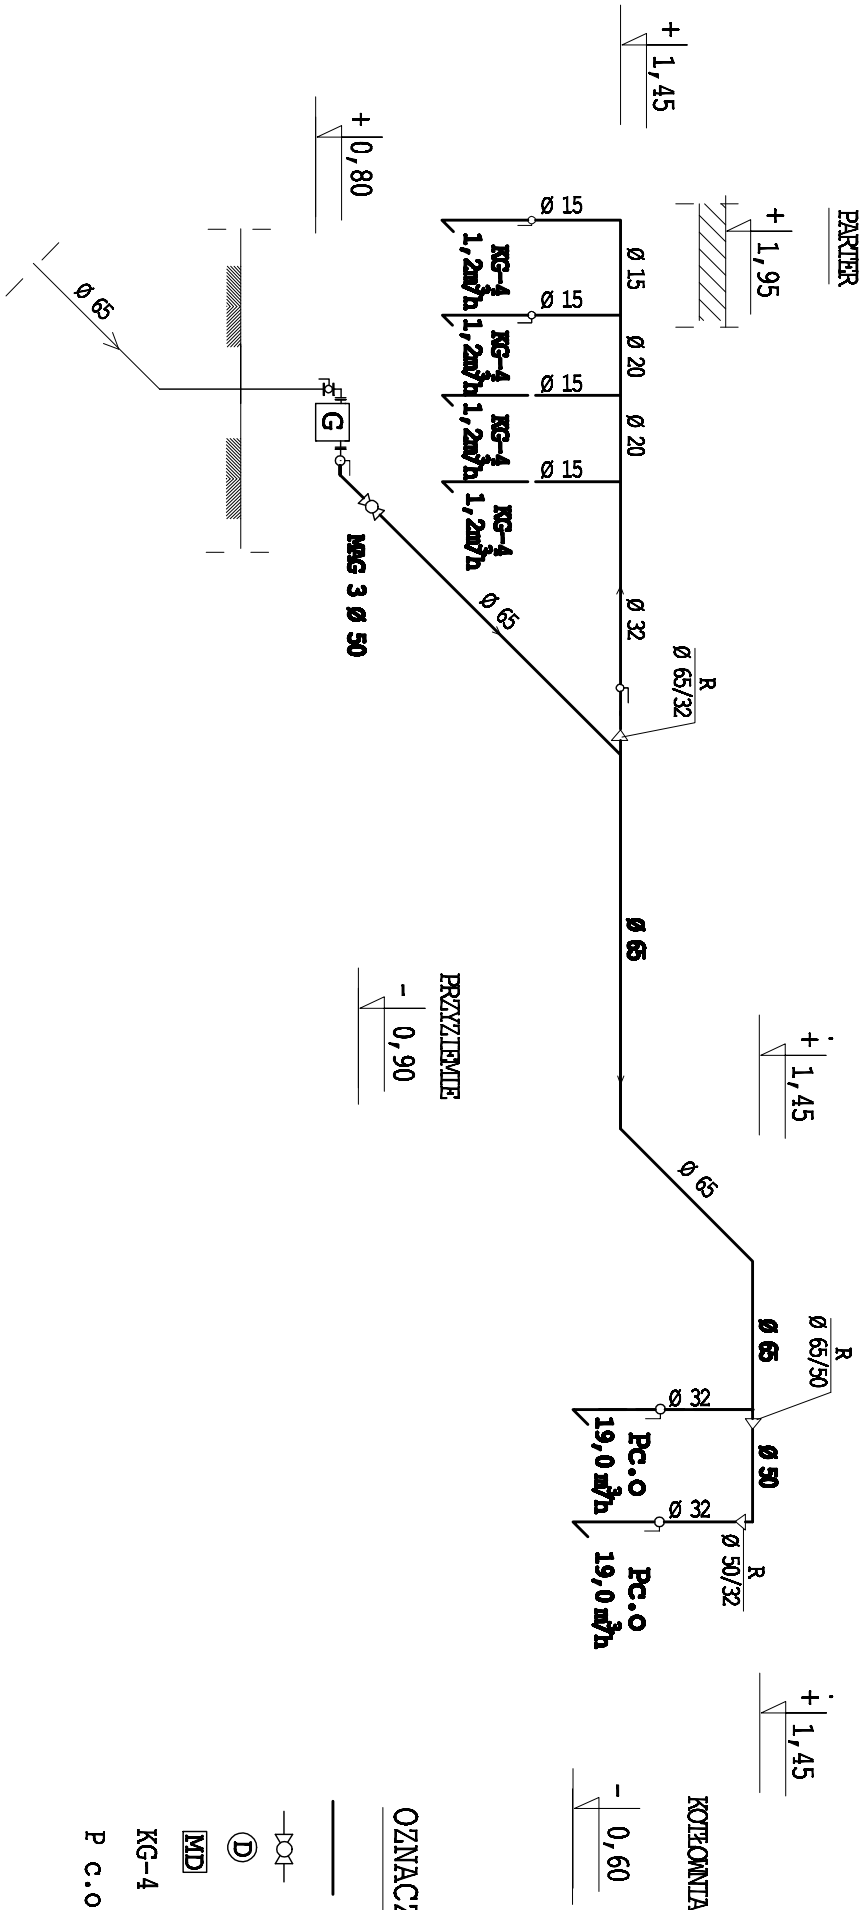

OZNACZENIA:

- PRZEWÓD GAZOWY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY MAG Ø 50
- ⊙ - DETEKTOR GAZU DEX / F
- MD - MODUŁ ALARMOWY MD-X.ZA/2
- KG-4 - KUCHNIA GAZOWA 4P , Q =1,2m³/h
- P c.o.o. - KOCIOŁ GAZOWY TYP Q =19m³/h

Obiekt: Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym		Obiekt: Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul.Południowa 9	
Projektował: mgr.inż. Janusz Niezgoda upr. nr. ANB.V.7342-74/92	Temat rysunku: Rozwinięcie aksonometryczne wewn. instalacji gazowej		
Opracował: Zygmunt Lignarski upr. nr. A-649-126/82	Stadium: Projekt budowlany		
	Branża: Sanitarna		
Sprawdzający:	Data: marzec 2016	Skala: 1:100	Rys: 2