


#### WYKAZ URZĄDZEŃ:

1. Kocioł żeliwny o mocy 170 kW,
2. Palnik gazowy wentylatorowy dwustopniowy ze ścieżką gazową 1",
4. Przeponowe naczynie wzbiornicze N-200,
12. Sprzęgło hydrauliczne Ø80 mm,
15. Filtroodmulnik Ø80 mm,
16. Rozdzielacz z rur stalowych Ø100 mm,
42. Przeponowe naczynie wzbiornicze 33DD,
45. Istniejący podgrzewacz C.W.U. o pojemności 285 dm<sup>3</sup>

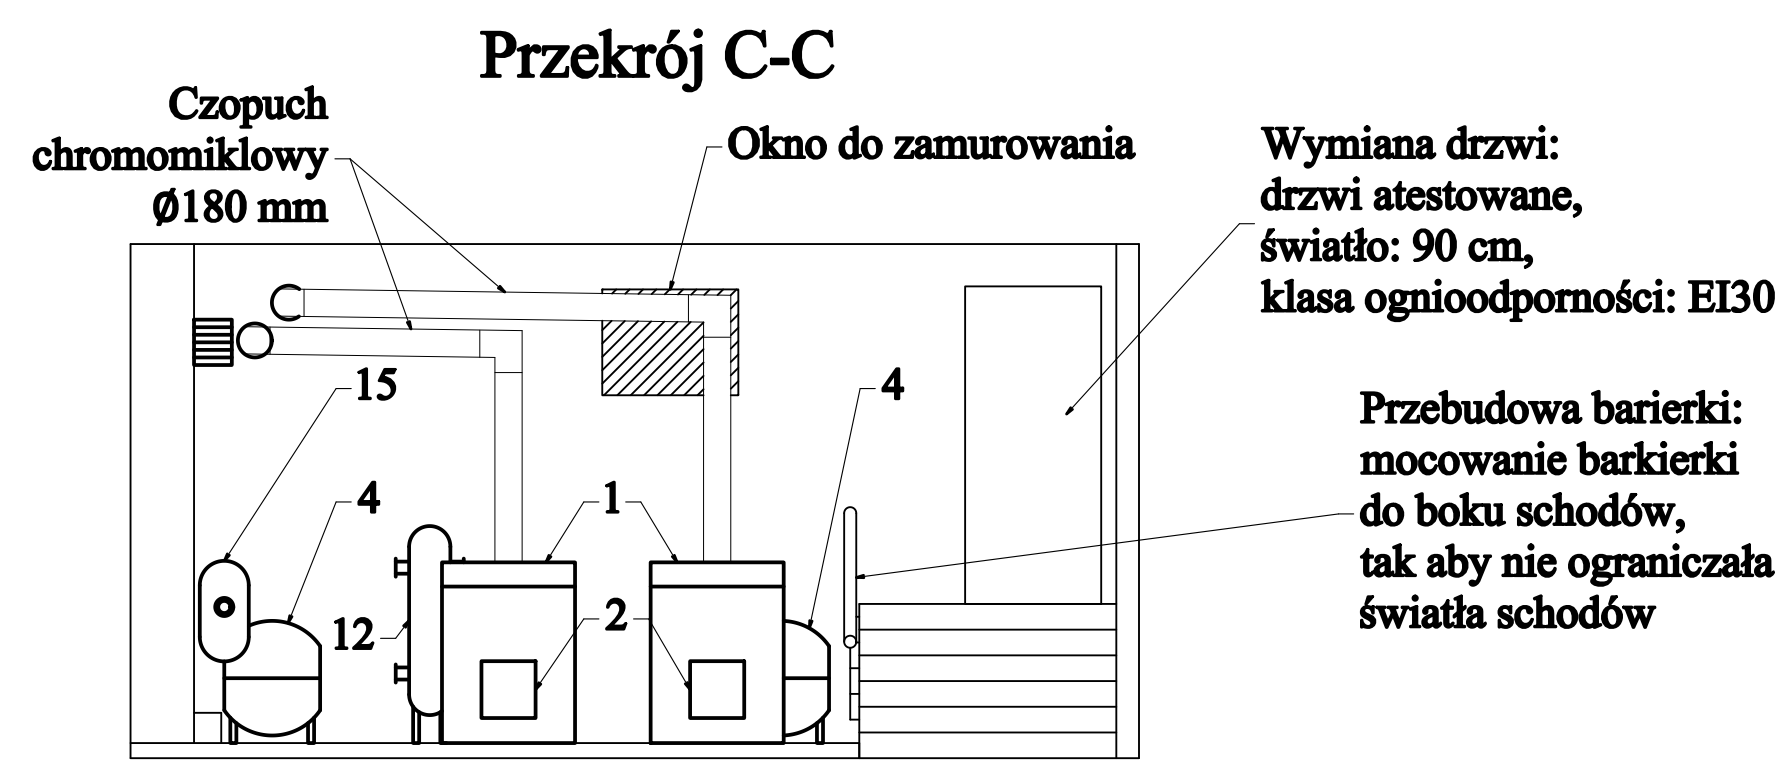

<b>Obiekt:</b> Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym		<b>Inwestor:</b> Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9		
<b>Projektował:</b> mgr inż. Janusz Niezgoda upr. nr ANB.V.7342-74/92	<b>Podpis:</b>	<b>Temat rysunku:</b> Przekroje B-B i C-C		
<b>Opracował:</b> mgr inż. Piotr Ziomber	<b>Podpis:</b>	<b>Stadium:</b> Projekt wykonawczy		
<b>Sprawdzał:</b>		<b>Branża:</b> Sanitarna		
<b>Data:</b> marzec 2016 r.		<b>Skala:</b> 1:50	<b>Nr rys.:</b> 4	