


UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

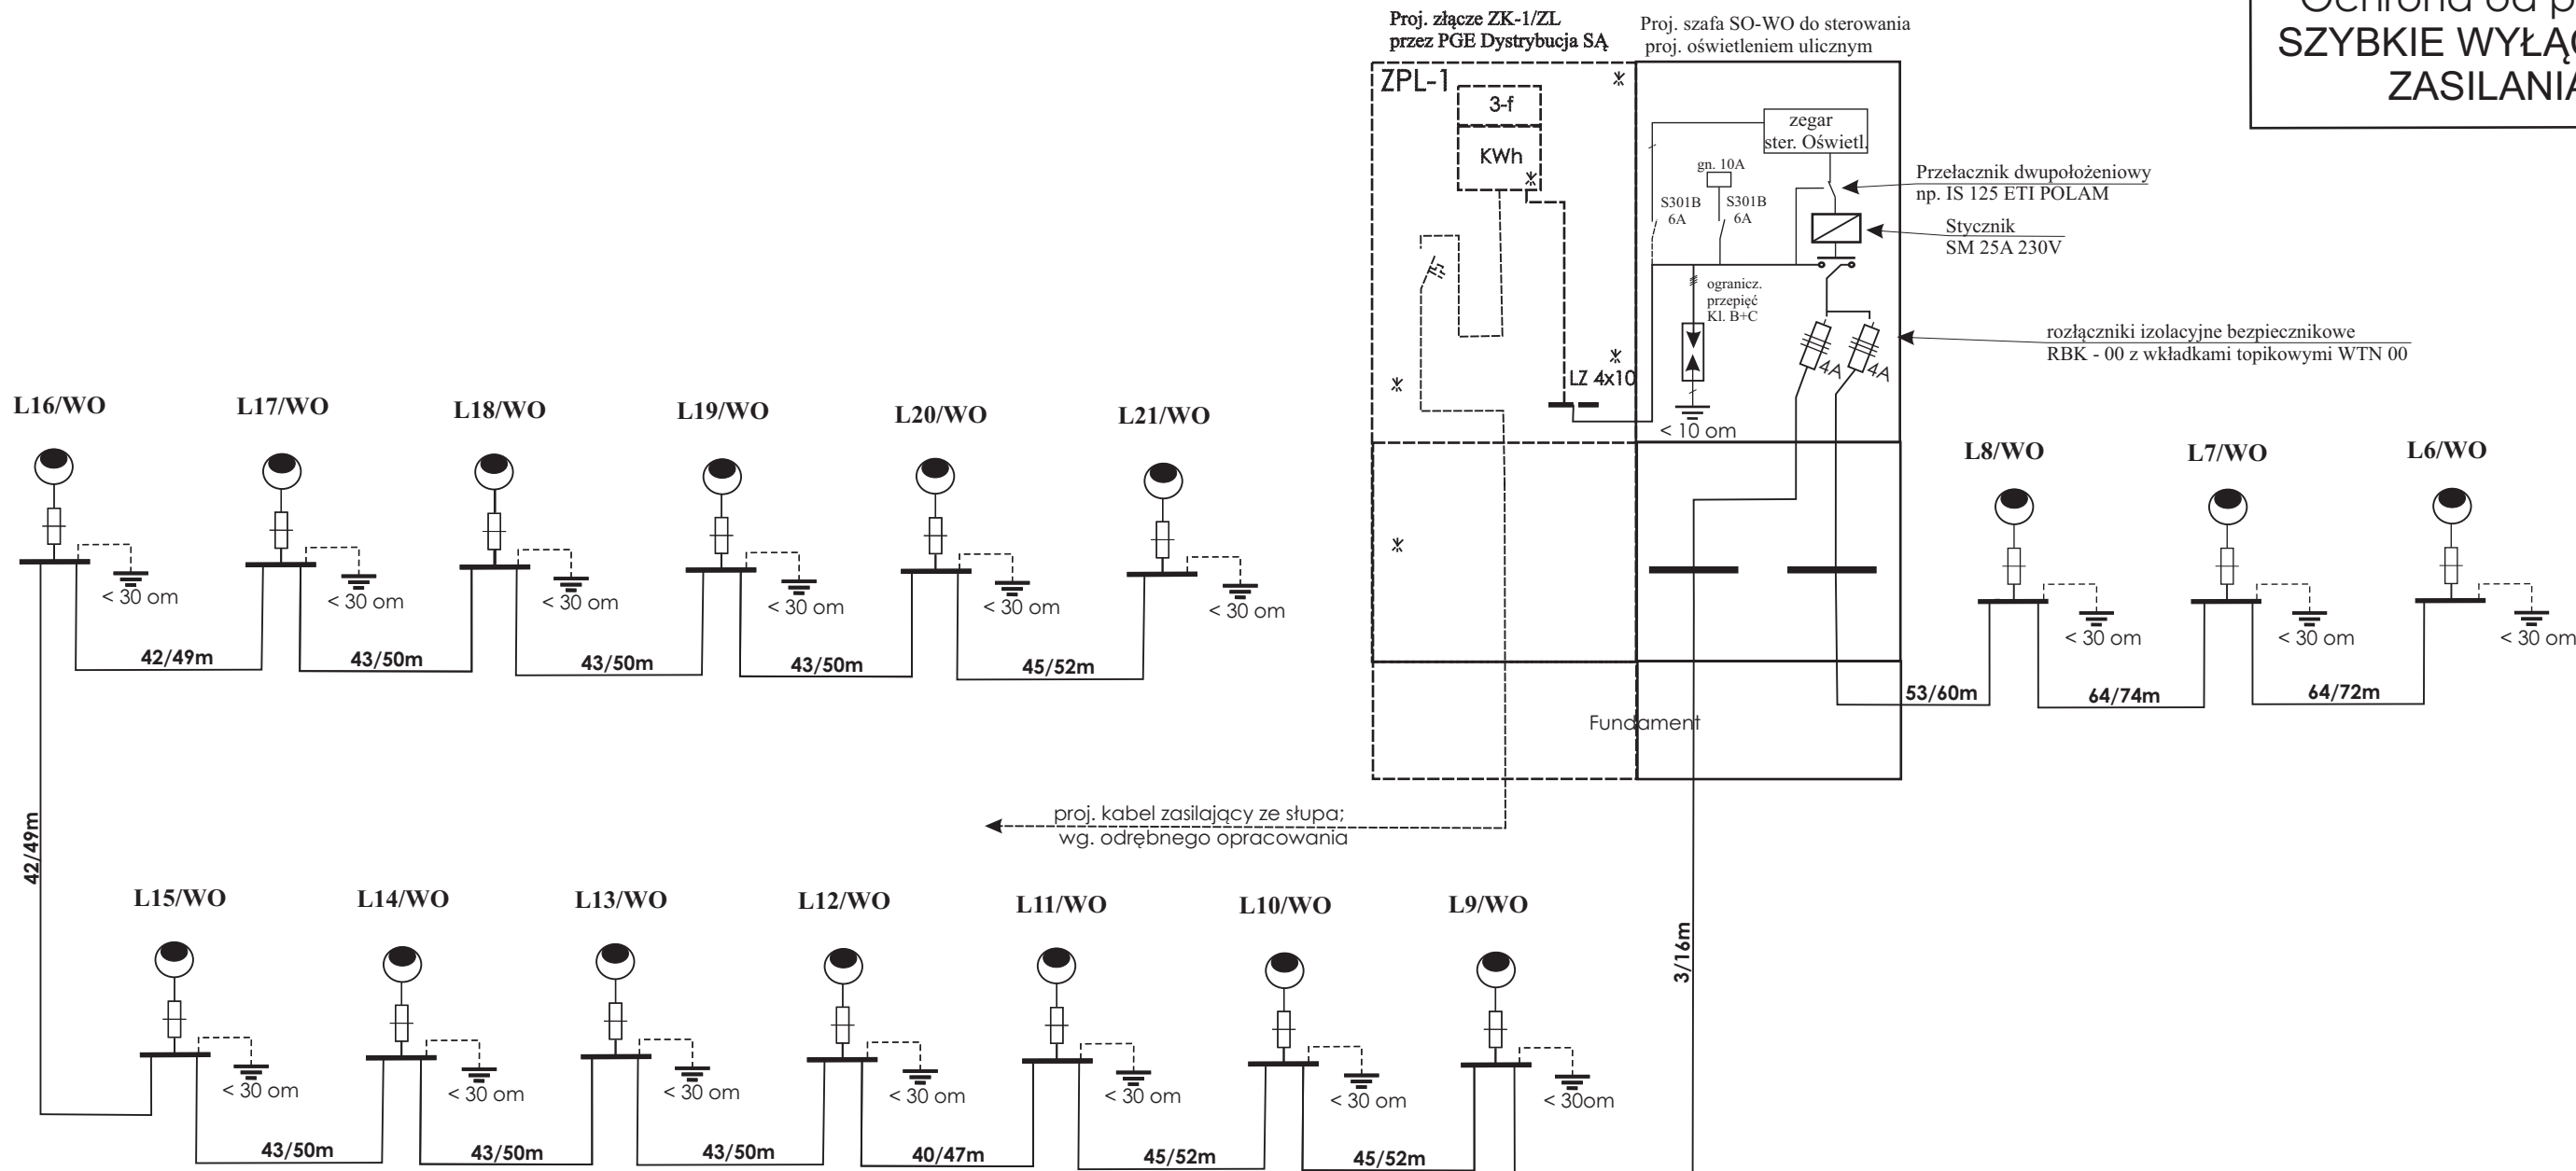

- L**
- Oprawa LED CUDLLE 72 (3500K), II klasa ochronności wg. zestawienia
- Złącze IZK z wkładka topikowa BiWts 4A
- Słup SAL wg zestawienia materiałowego aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem na fundamencie betonowym B-70 wg. zestawienia

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 814m

	Data opracowania: Lipiec 2020
Schemat rozwinęty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne (Pustyni) ul.Księża - etap I	Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne ul..Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
	Projektował: