


S303-32A

istniejące obwody


gniazd oraz
oświetlenia
w budynku

Jednostka wewnętrzna - 12 kW

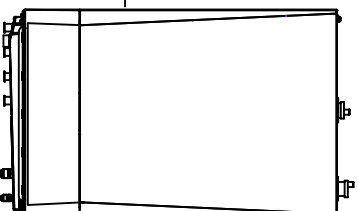


typ:RN 2x12 mod.

w pom. technicznym

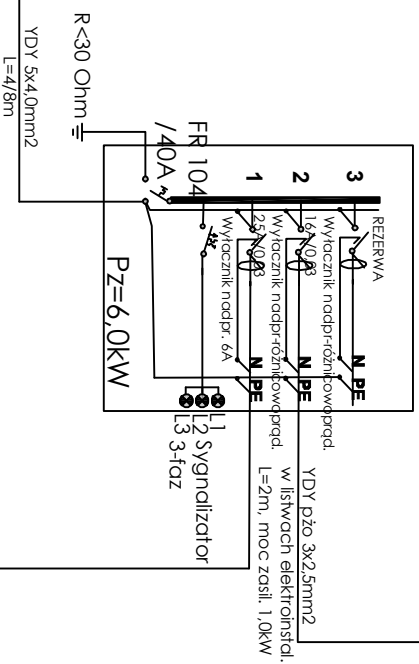

– Jednostka
zewnątrzna
12 kW

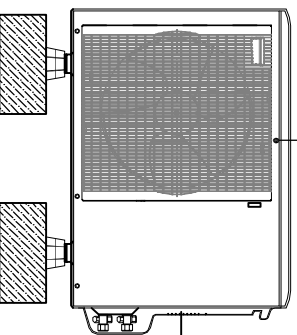

YDY pzo 5x4,0mm2
w listwach elektroinstal.
L=6/10m, moc zasil. 5,0kW

- Krościenko Wyżne

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTYCJA	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zeroemisyjnego źródła ciepła - pompy ciepła w użytkowanym budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krośniku Wyznym		
ADRES BUDOWY	Krośienko Wyzne, dz. nr 40/11/3		
INWESTOR	Gmina Krośienko Wyzne, ul. Potuchnowa 9, 38-422 Krośienko Wyzne		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat elektryczny		
PROJEKTANT	KRZYSZTOF KIELTYKA UPR. NR PDK/0267/POOS/13		DATA: 10.2022r. SKALA <small>1:100</small>
	Nr rysunku: S6		