TB-istn.
w pom. kotłowni

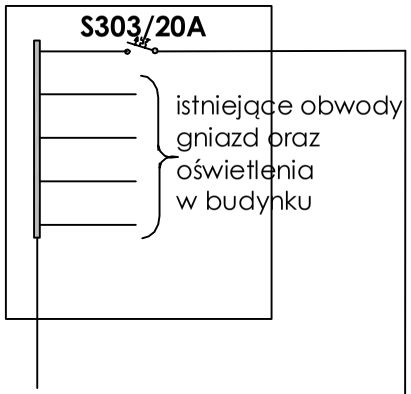

Jednostka wewnętrzna - 12 kW

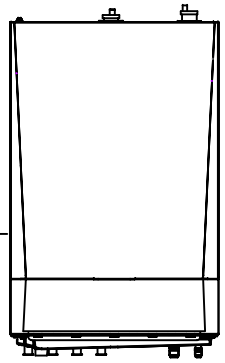

TB-proj
typ:RN 2x12 mod.
w pom. technicznym

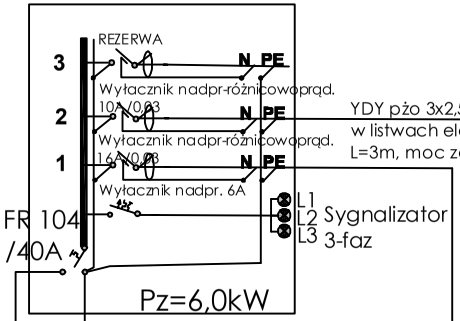

YDY pżo 3x2,5mm2
w listwach elektroinstal.
L=3m, moc zasil. 1,0kW

Jednostka
zewnętrzna
12 kW

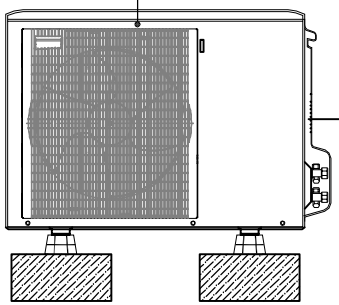

R<30 Ohm

YDY 5x4,0mm2
L=4/8m

YDY pżo 5x2,5mm2
w listwach elektroinstal.
L=12/16m,

Budynek OSP - Krościenko Wyżne

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTYCJA	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zeroemisyjnego źródła ciepła - pompa ciepła w użytkowanym budynku OSP w Krościenku Wyżnym	
ADRES BUDOWY	Krościenko Wyżne, dz. nr 4012	
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne	
BRANŻA	Sanitarna	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat elektryczny	
PROJEKTANT	KRZYSZTOF KIEŁTYKA UPR. NR PDK/0267/POOS/13	DATA: 10.2022r. SKALA ------ Nr rysunku: S6