


**Budynek Domu Ludowego
- Pustyny**

**SCHEMAT INSTALACJI C.O.
STAN ISTNIEJĄCY**

LEGENDA:

G - instalacja gazowa
ZO - zawór odcinający
ZZ - zawór zwrotny
FS - filtr siatkowy
Po - pompa obiegowa
NWCW - naczynie wzbiorcze do CWU
NWCO - naczynie wzbiorcze do C.O.
ZB - zawór bezpieczeństwa

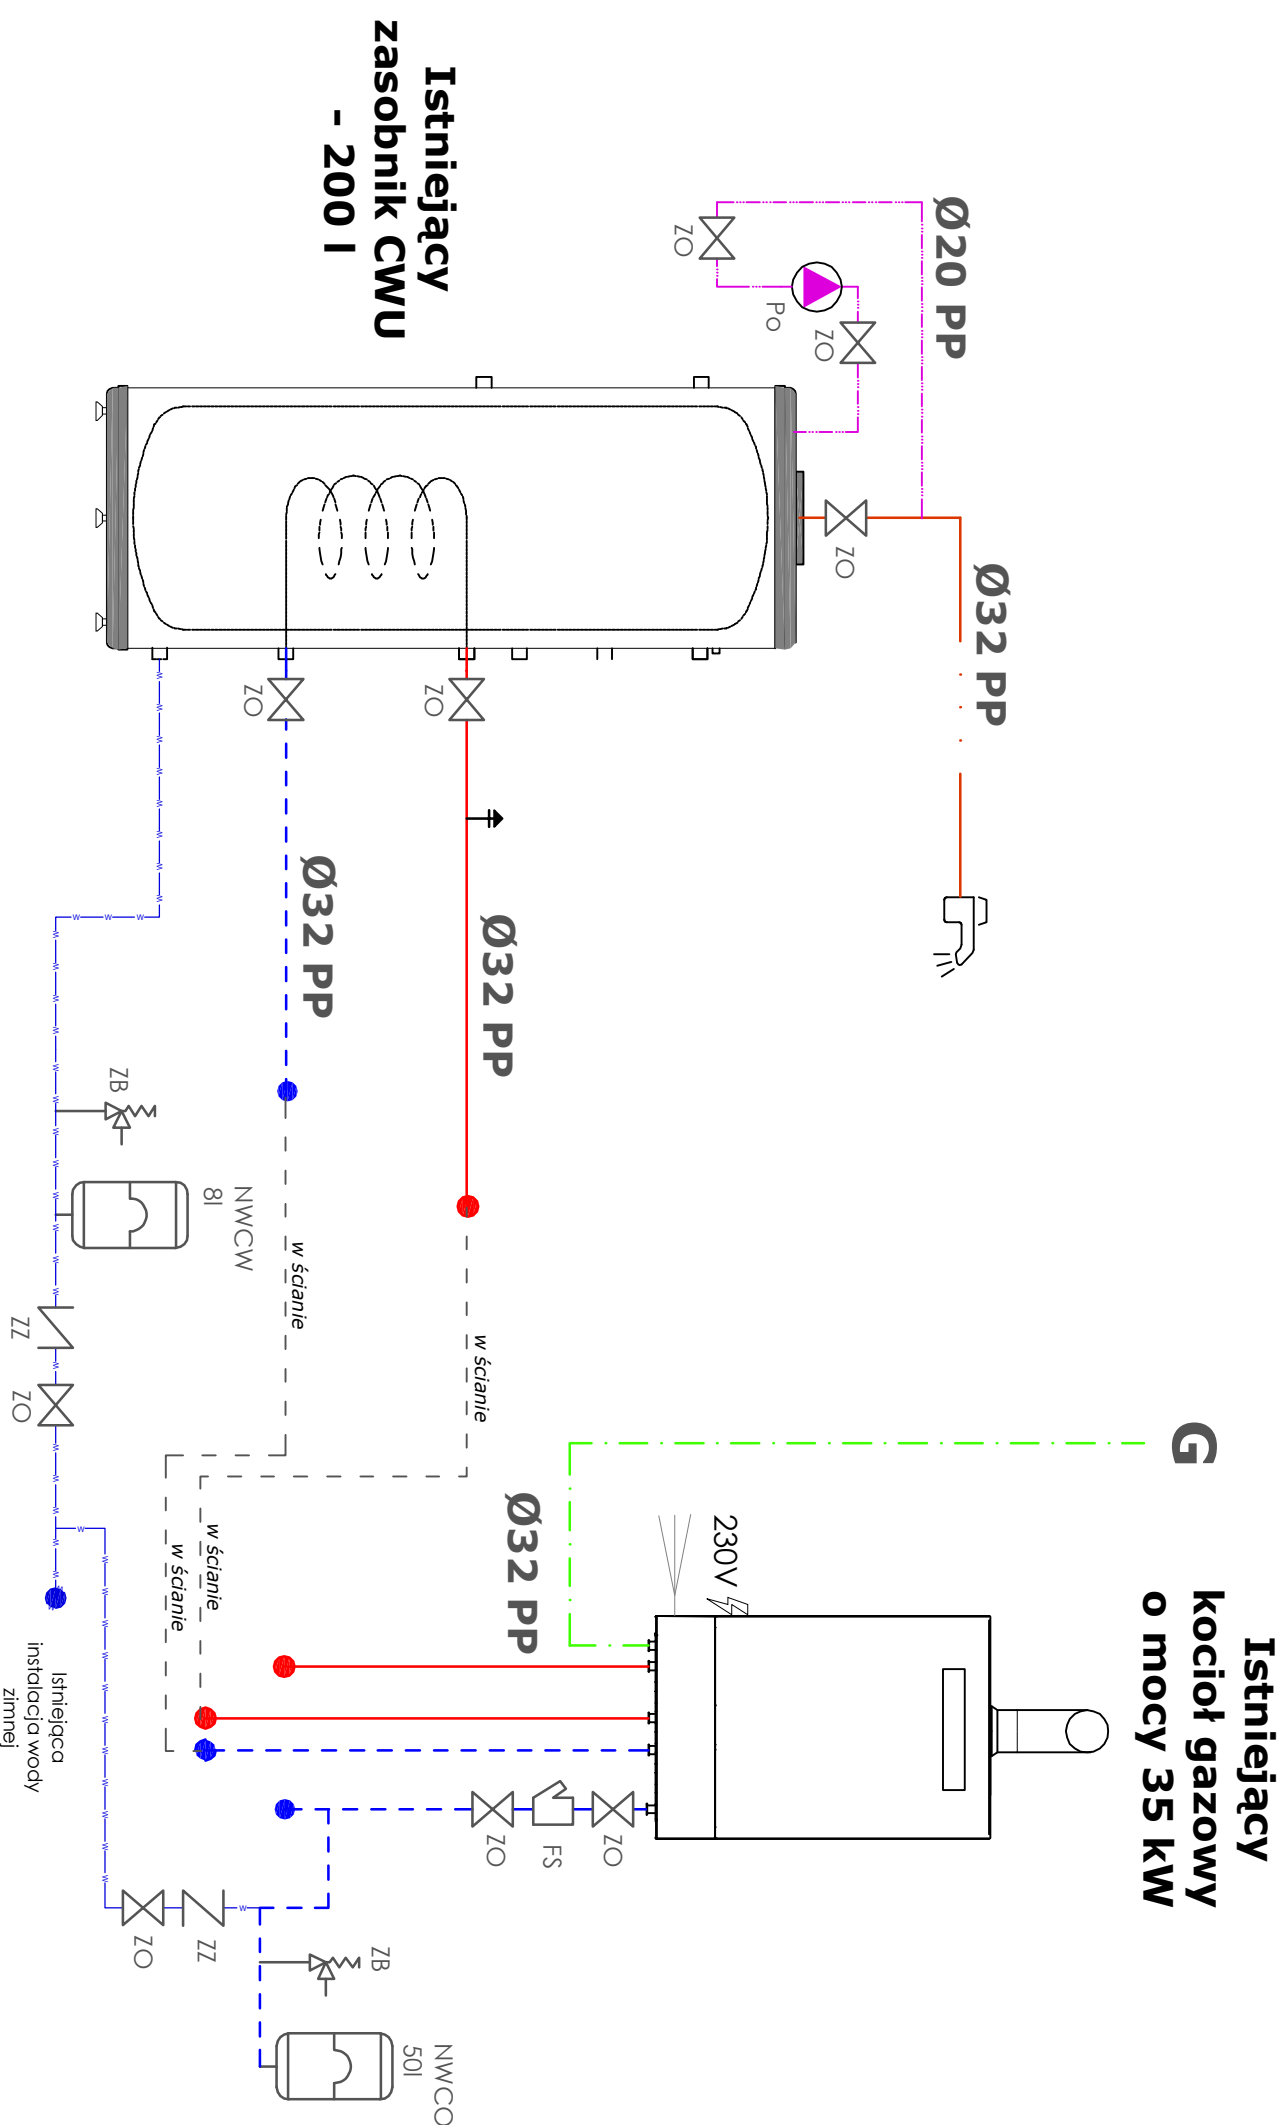

INWESTYCJA	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zeroemisyjnego źródła ciepła - pompa ciepła w użytkowanym domu ludowego w Pusztach		
ADRES BUDOWY	Pusztyn, dz. nr 51/19/2		
INWESTOR	Gmina Krośnice, Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krośnice, Wyżne		
	Sanitarna		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat instalacji - stan istniejący		
PROJEKTANT	KRZYSZTOF KIELTYKA UPR. NR PDK/0267/POOS/13		
	DATA: 10.2022r. SKALA <small>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</small>		
Nr rysunku:		S3	