

S303/20A


istniejące obwody

gniazd oraz
oświetlenia
w budynku

Jednostka wewnętrzna - 12 kW

Budynek OSP - Pustyny

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

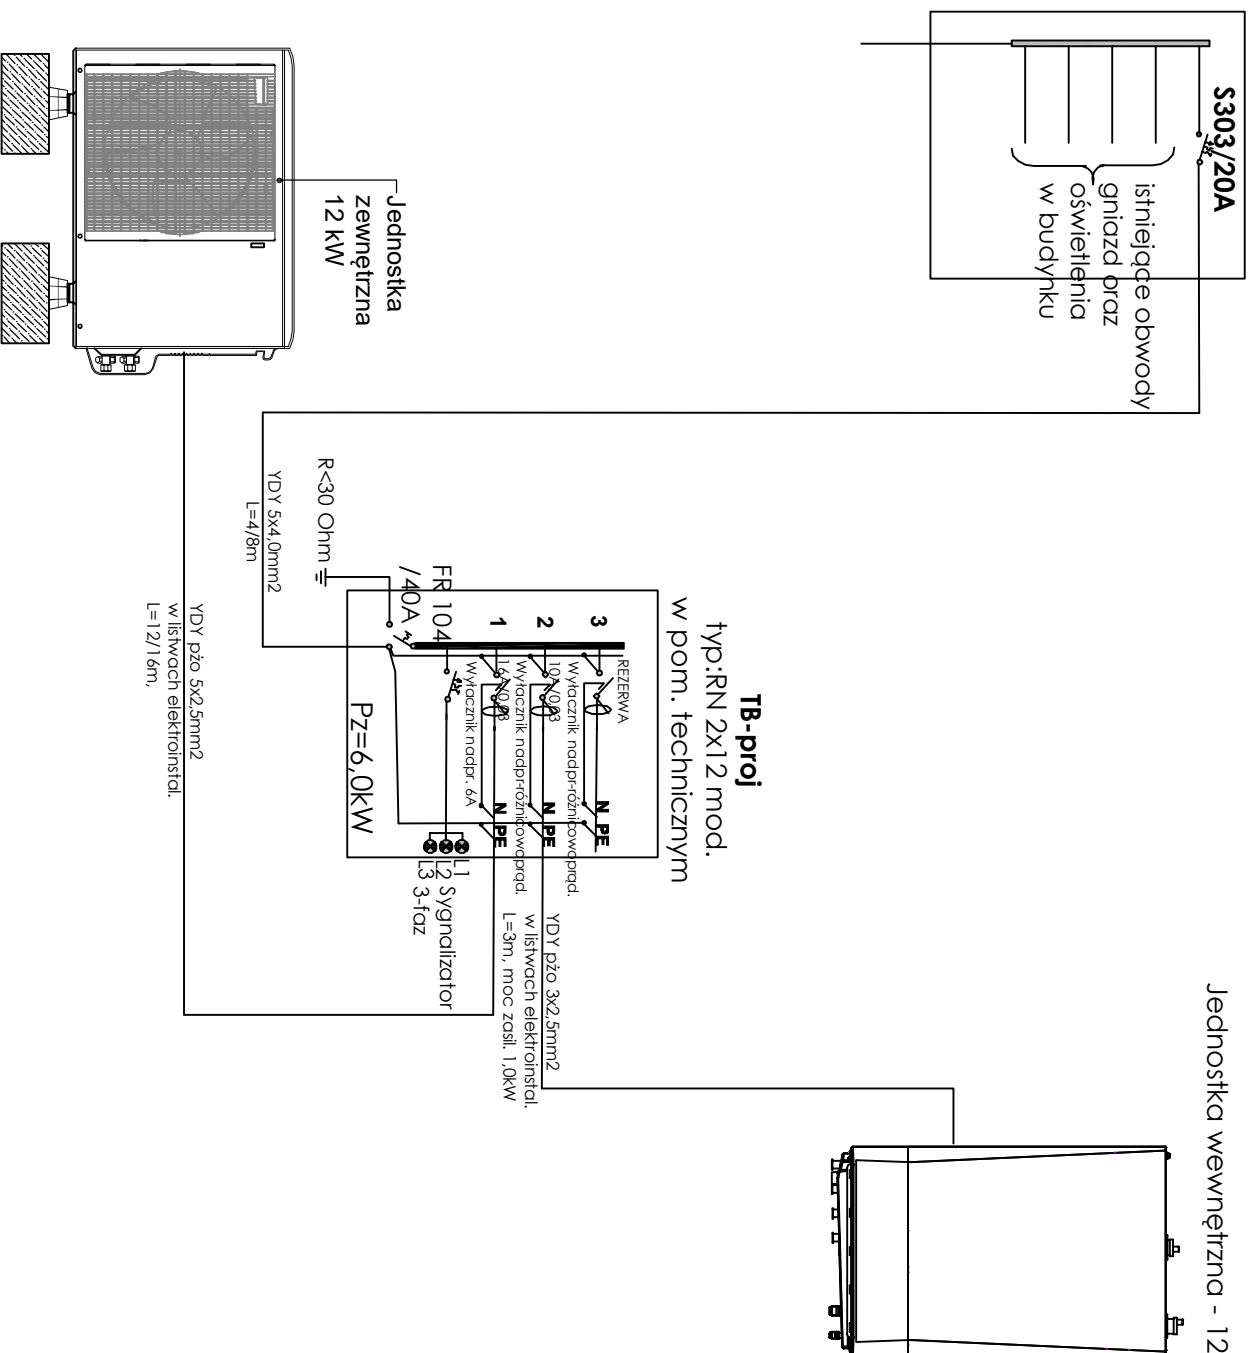

INWESTYCJA	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zeroemisyjnego źródła ciepła - pompy ciepła w użytkowanym budynku OSP w Pusztach		
ADRES BUDOWY	Krośćenko Wyzne, dz. nr 5117		
INWESTOR	Gmina Krośćenko Wyzne, ul. Południowa 9, 38-422 Krośćenko Wyzne		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat elektryczny		
PROJEKTANT	KRZYSZTOF KIELTYKA UPR. NR PDK0267/POOS/13		
	DATA: 10.2022r. SKALA <small>1:1000</small> Nr rysunku: S6		